Traduzido do Russo para o Português - www.onlinedoctranslator.com

Nível superior

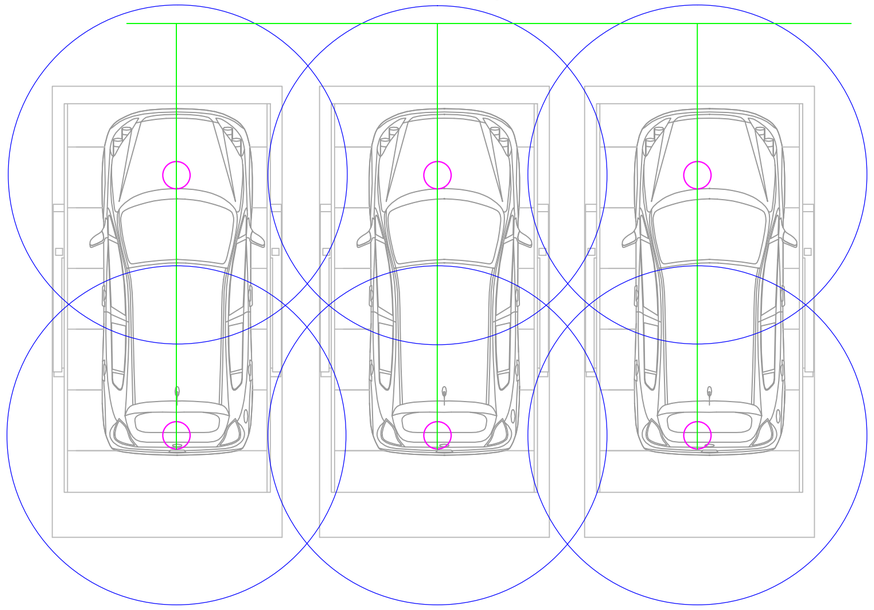

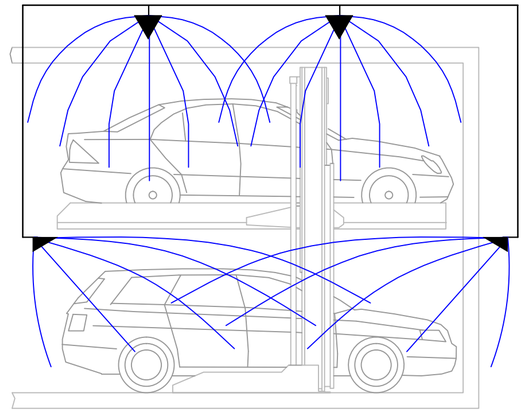

Nível superior

nível inferior

Estacionamento típico

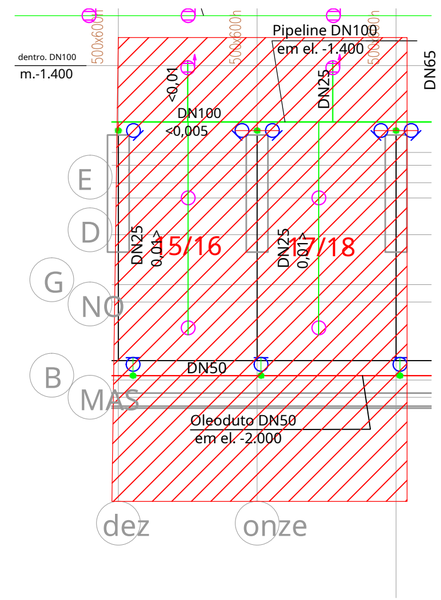

nível inferior

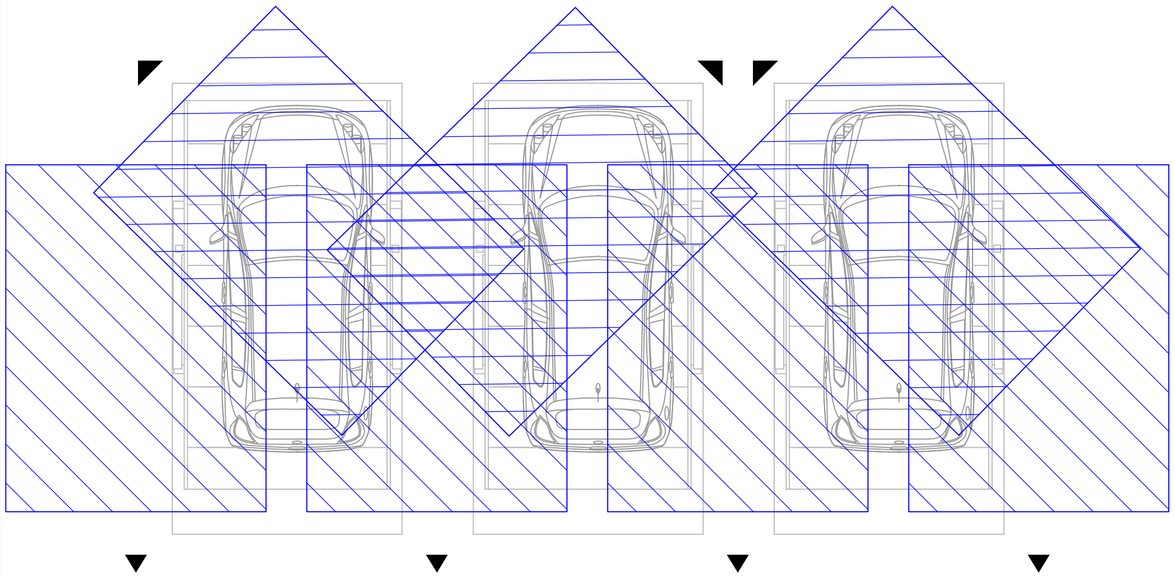

Disposição do equipamento acima de um estacionamento típico

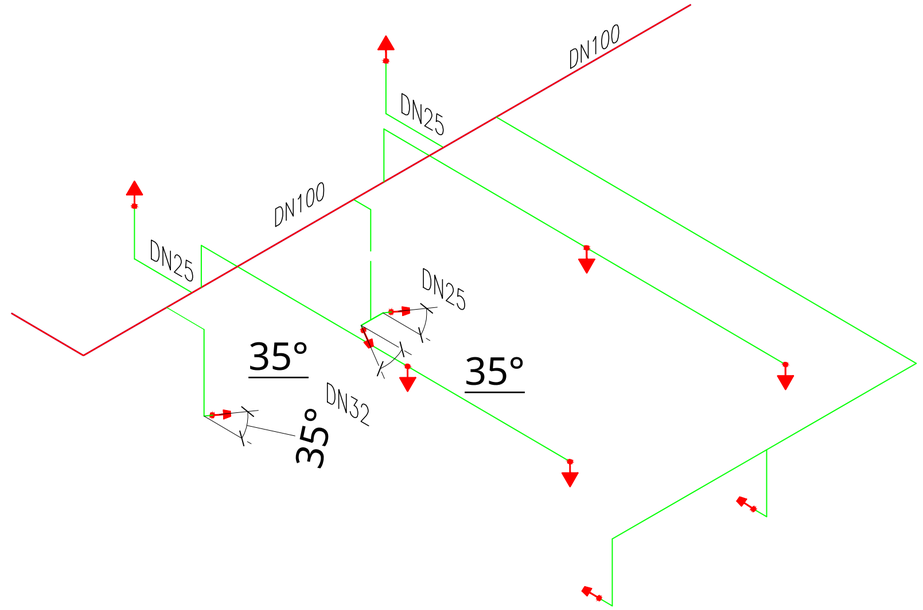

Notas:

1. Os aspersores horizontais são ajustados em -3.900.
2. A distância do centro do elemento sensível à temperatura da trava térmica, sprinkler sprinkler do 2º nível, até o piso plano deve ser de 0,08 a 0,30 m.
   É permitido aumentar essa distância para 0,40 m nos casos devido ao design dos revestimentos (por exemplo, a presença de saliências).
3. A distância entre os sprinklers do segundo nível não deve exceder 3,0 m, entre os sprinklers e a parede 1,5 m.

Mudar	Número de cortes	Folha	doca nº	Assinado	a data	sex
Desenvolvido						Palco / Folha / Lençóis
verificado						R / 5
N. contr.						Mapa de irrigação de um lugar de estacionamento típico em -5.800 / LLC "Holding Gefest"

Concordou

Vzam. inv. Não.

Assinado e data

Inv. Assinatura nº

Formato A2